TMW-1000

BAXI

ES

TERMOSTATO ELECTROMECÁNICO PARED FAN COIL

Instrucciones de Instalación y Montaje para el
INSTALADOR

CE

1. DATOS TÉCNICOS

El control dispone de un selector de temperatura en el panel frontal. Dispone igualment de un selector de 3 velocidades ALTA-MEDIA-BAJA (HIGH-MED-LOW) e interruptor de cambio de modo de operación de CALEFACCIÓN-OFF-REFRIGERACIÓN (HEAT-OFF- COOL).

Rango de temperatura: 10~30℃ ajustable	Voltaje de operación: AC 220V±10%, 50/60Hz
Switching Differential: Aprox.±1℃	Rango de corriente: 1(0.5)A
Límites de temperatura de operación: 0~45℃	Sección de cable: 0.5～2.5mm^2
Límites de humedad de operación: 5~90%RH	Dimensiones: 130×85×43mm (Alto×Ancho×Fondo)
Límite de temperatura de almacenamiento: -10~60℃	

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.-QUITAR LA CARCASA EXTERIOR	2.-QUITAR LA CARCASA INTERMEDIA
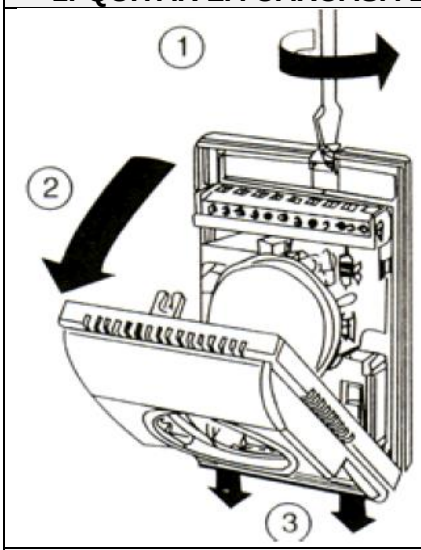	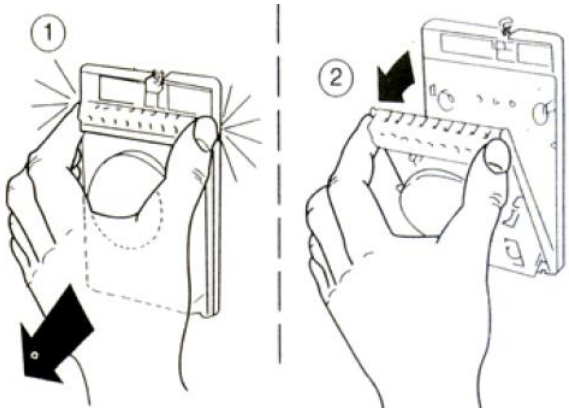
3.-FIJAR LA BASE EN LA PARED	**4.-CONECTAR EL CABLEADO**
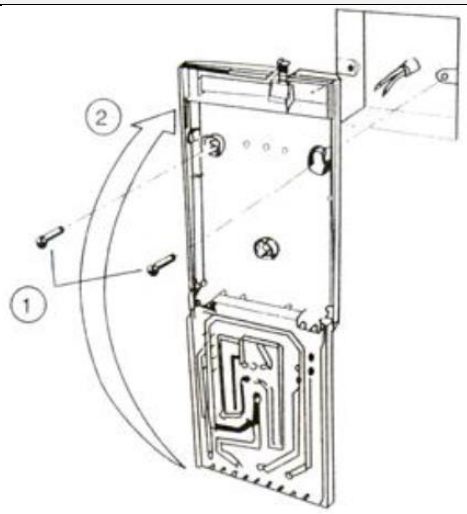	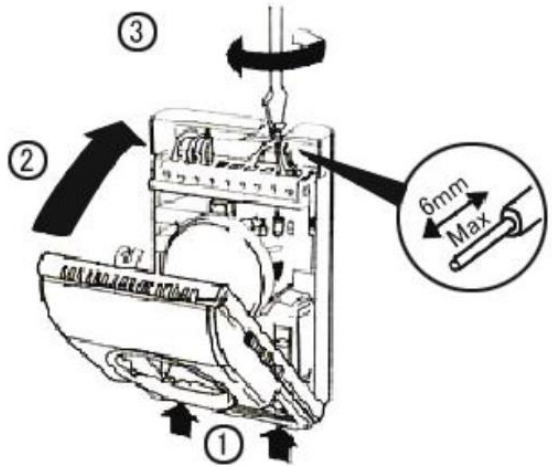

3. DIAGRAMA ELÉCTRICO

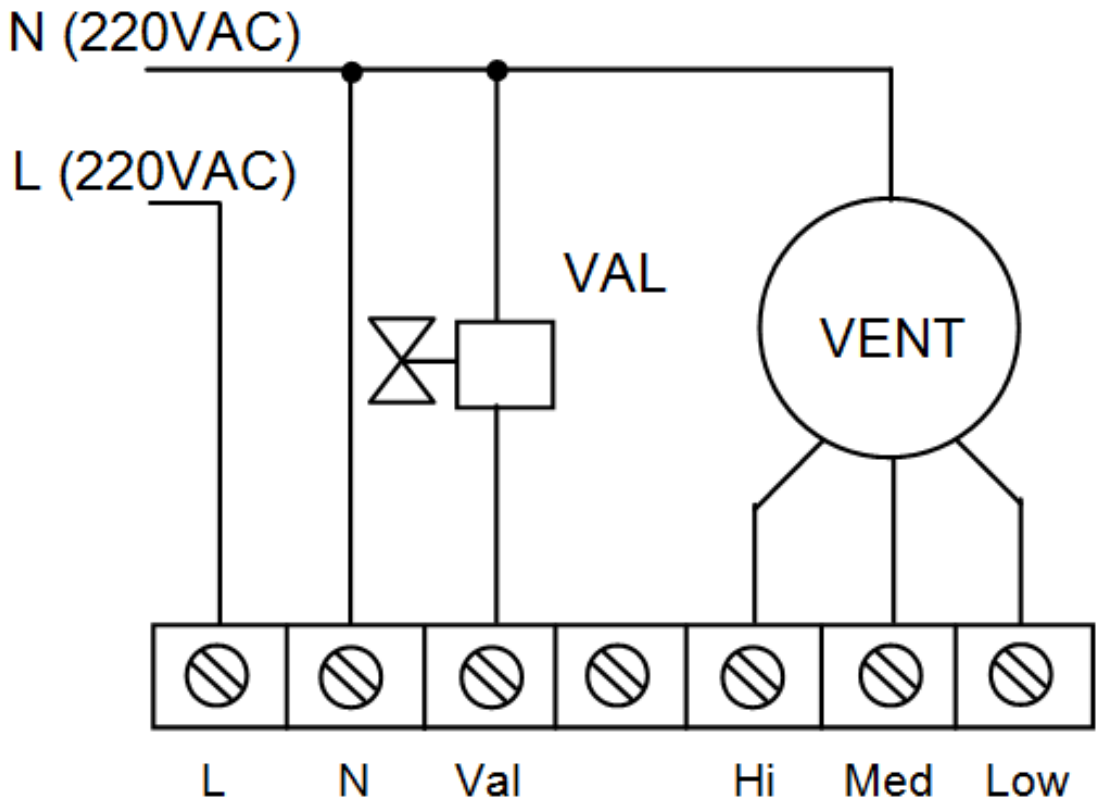

NOTA

Asegurarse de que todos los cables se conectan acorde a lo indicado en el diagrama eléctrico.

Evitar que las partes eléctricas del dispositivo entren en contacto con agua, lodo y otro timo de sustancias para así evitar que se estropeen**.**

Baxi Calefacción S.L.U.

Salvador Espriu, 9-11, 08908 L'Hospitalet del Llobregat – ESPAÑA

Tel. +34 902 89 89 89

www.baxi.es

TMW-1000

BAXI

PT

TERMÓSTATO ELETROMECÂNICO MURAL VENTILOCONVETOR

Instruções de Instalação e Montagem para o **INSTALADOR**

CE

1. DADOS TÉCNICOS

O controlo dispõe dum seletor de temperatura no painel frontal. Dispõe ainda de seletor de 3 velocidades ALTA-MÉDIA-BAIXA (HIGH-MED-LOW) e interruptor de mudança de modo de operação AQUECIMENTO-OFF-ARREFECIMENTO (HEAT-OFF- COOL).

Intervalo de temperatura: 10~30℃	Alimentação elétrica: 220V±10%; 1~; 50/60Hz
Diferencial de comutação: Aprox.±1℃	Intensidade: 1(0.5)A
Limites de temperatura de operação: 0~45℃	Secção de cabos: 0.5～2.5mm^2
Limites de humidade de operação: 5~90% HR	Dimensões: 130×85×43mm (Alt.×Larg×Profund.)
Temperaturas limite de armazenamento: -10~60℃	

2. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1.-RETIRAR A CARCAÇA EXTERIOR	2.- RETIRAR A CARCAÇA INTERMÉDIA
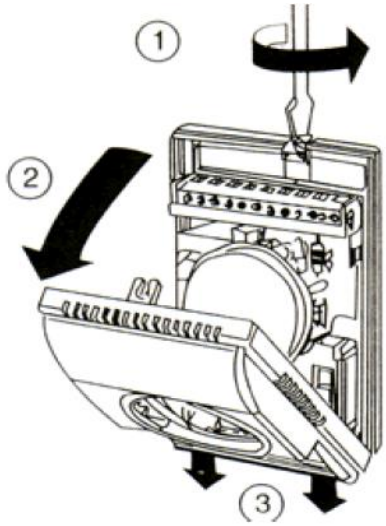	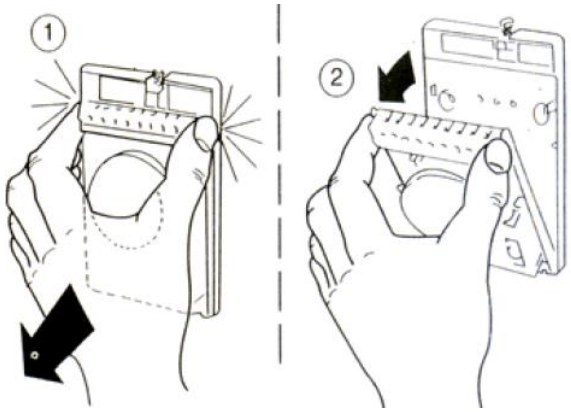
3.-FIXAR A BASE NA PAREDE	**4.-LIGAR O CABLEADO**
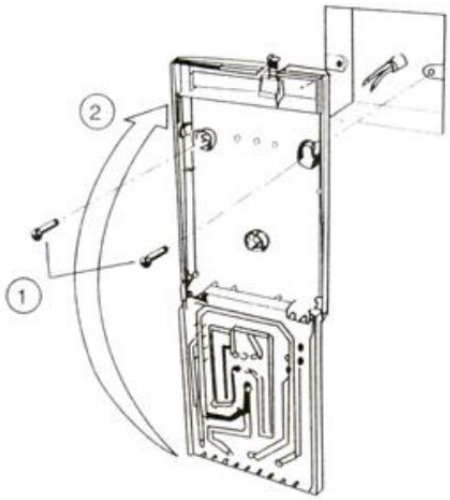	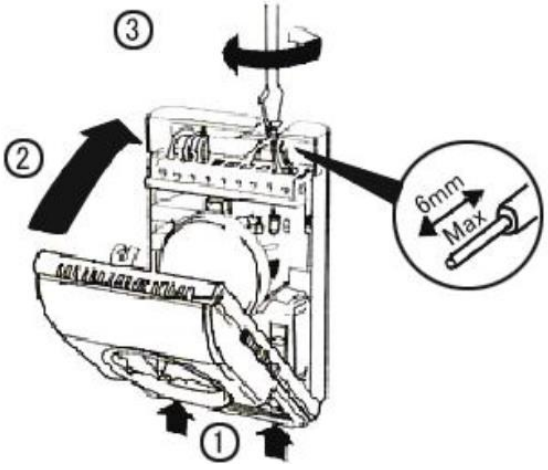

3. DIAGRAMA ELÉTRICO

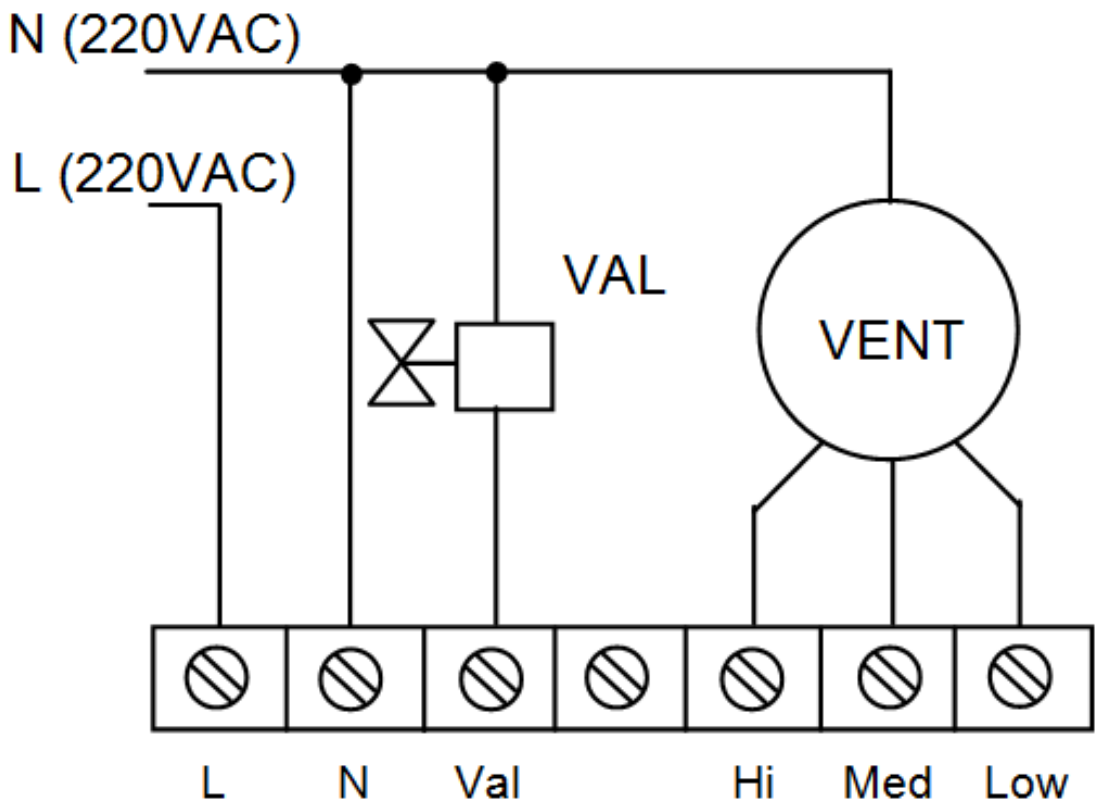

NOTA

Assegure-se que todos os cabos são ligados de acordo com o indicado no diagrama elétrico.

Evitar que as partes elétricas do dispositivo entrem em contacto com água, humidade ou outro tipo de substâncias para evitar avarias**.**

Baxi Calefacción S.L.U.

Salvador Espriu, 9-11, 08908 L'Hospitalet del Llobregat – ESPAÑA

Tel. +34 902 89 89 89

www.baxi.es