




Manual de instalación

Serie Split R32

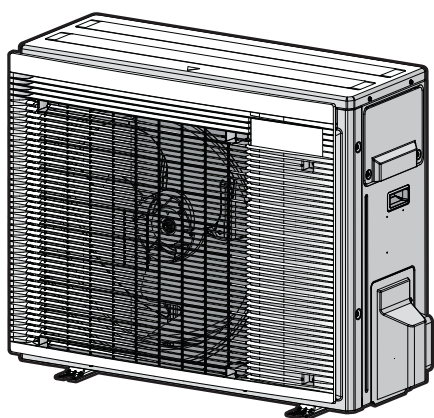

RXJ42A2V1B
RXJ50A2V1B

Manual de instalación
Serie Split R32

Español

CE - DECLARACIONE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΜΟΡΦΩΣΗ
CE - CONFORMITÄT-ERKLÄRUNG

05 (C) continuation de la página anterior.
06 (C) continua della pagina precedente.
07 (C) συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.
08 (C) vervolg van vorige pagina.

01 Design Specifications of the models to which this declaration relates:
02 Konstruktionsskizzen der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 Specifications of conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
04 Omvanspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

01 - Maximum allowable pressure (PS): <P> (bar)
- Minimum maximum allowable temperature (TS):
* TSmn: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmx: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <P> (°C)
- Refrigerant: <R>

- Setting of pressure safety device: <P> (bar)
- Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 - Maximal zulässiger Druck (PS): <P> (bar)
- Minimalmaximal zulässige Temperatur (TS):
* TSmn: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmx: Sättigungstemperatur bei dem maximal zulässigen Druck (PS) entpricht: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Einstellung der Druck-Sicherheitsvorrichtung: <P> (bar)
- Hersteller- und Herstellungsnummer: siehe Typenschild des Modells
03 - Pression maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Température minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmx: température saturée correspondant à la pression maximale admissible (PS): <P> (°C)
- Réfrigérant: <R>

- Régulation du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
- Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaque signalétique du modèle
04 - Maximale toelastbare druk (PS): <P> (bar)
- Minimale maximum toelastbare temperatuur (TS):
* TSmn: Minimumtemperatuur bij tegenovergesteld met de maximale toelastbare druk (PS): <P> (°C)
- Koelmiddel: <R>

- Instelling van druksicherheidsapparaat: <P> (bar)
- Fabrikagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 - Pression maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Température minimum admissible (TS):
* TSmn: Température minima en l'alto de baja presión: <L> (°C)
* TSmx: Température saturada correspondiente à la presión máxima admissible (PS): <P> (°C)
- Refrigerante: <R>

- Ajuste del dispositivo de seguridad: <P> (bar)
- Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas de modelo

01 - Name and address of the Notified body that issued positively on compliance with the Pressure Equipment Directive: <P>

02 - Name and address of the Notified Body, de positiu unter Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie (direktiva): <P>

03 - Nome e indirizzo del organismo notificato che è autorizzato positivamente a rilasciare il proprio parere di conformità ai requisiti della direttiva in materia di apparecchiature a pressione: <P>

04 - Naam en adres van de aangewezen instantie die positief geoordeeld heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <P>

05 - Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzga positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <P>

CE - DECLARAZIONE-CONFORMITÀ
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-ОСОТВЕТСТВИИ
CE - ÖVERENKEMMELÄSEKILMÄS
CE - FÖRSÄKRAN-OM ÖVERENSÄMMELESE

08 (C) continuación de la página anterior.
09 (C) продолжение предыдущей страницы.
10 (C) folytatás a előző oldalról.
11 (C) voortzetting van voorgaande side.

07 Προδιαγραφές σχετικών τύπων που αφορά αυτή η δήλωση:
08 Especificaciones de proyecto des modelos a que se aplica esta declaración:
09 Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
10 Typespecificaties van de modellen, som denne erklæring vedrører:
11 Despecificações de projeto de modelos som denna deklaration gäller:
12 Konstruktionsspecificationer för de modeller som berörs av denna deklarasjonen:

10 - Maks. tilidit tykk (PS): <P> (bar)
- Min. maks. tilidit temperatur (TS):
* TSmn: Min. temperatur på trykløst område: <L> (°C)
* TSmx: Tilidit temperatur svarende til maks. tilidit tykk (PS): <P> (°C)
- Kjølemiddel: <R>

- Instilling av tryksikkerhetsutrust: <P> (bar)
- Produksjonsnummer og produsjonsår: se modellens brennstoffsett
11 - Maksimal tilidit tykk (PS): <P> (bar)
- Min. max. tilidit temperatur (TS):
* TSmn: Minimumtemperatur på trykløst område: <L> (°C)
* TSmx: Tilidittemperatur som motsvarer maksimal tilidit tykk (PS): <P> (°C)
- Kjølemiddel: <R>

- Installation for tryksikkerhetssettet: <P> (bar)
- Tilvækningsnummer og tilvækningsår: se modellens brennstoffsett
12 - Maksimal tilidit tykk (PS): <P> (bar)
- Minimalmaximal tilidit temperatur (TS):
* TSmn: Minimumtemperatur på trykløst område: <L> (°C)
* TSmx: Saturated temperature corresponding to the maximum allowable pressure (PS): <P> (°C)
- Refrigerant: <R>

- Instelling op sikkerheidsinrichting voor druk: <P> (bar)
- Productie nummer en productiejaar: zie modellen's merkplaatje
13 - Suurin sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Pienin sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Alhaisin maatalapaineen lämpötilä: <L> (°C)
* TSmx: Suurin sallittu painetta (PS) vastaava lämpötilä: <P> (°C)
- Kylmäaine: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

- Varmustalustien asetus: <P> (bar)
- Varmustalustien valmistusvuosi: katso mallin nimikirjoitus
14 - Maksimi sallittu paine (PS): <P> (bar)
- Minimä sallittu lämpötilä (TS):
* TSmn: Minimä lämpötilä normaali paineella: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid lämpötilä normaali paineella: <P> (°C)
- Kältemittel: <R>

06 - Nome e indirizzo dell'Ente notificato che ha riscontrato la conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <P>

07 - Druh a adresa nařizovateleho orgánu, který kladně posoudil splnění požadavků této směrnice: <P>

08 - Nome e indirizzo del organismo notificato, que avalia favoravelmente a conformidade com a diretiva sobre equipamentos pressurizados: <P>

09 - Naam en adres van de aangewezen instantie die positief geoordeeld heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <P>

10 - Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzga positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <P>

CE - ERKLÆRING OM SÆMVAR
CE - ЛІЦЕНЗІЯ НА ВІСНІВІВІ
CE - DEKLARAZIONE-CONFORMITÀ
CE - PROHLÁŠENÍ SOUHRNĚ

12 (C) fortsættelse af tidligere side.
13 (C) ادامه صفحه قبله.
14 (C) folytatás a korábbi oldalról.
15 (C) voortzetting van vorige pagina.

13 Така информацията е предназначена за моделите, на които се отнася тази декларация:
14 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
15 Projektne charakteristike modelov, kým sa týka táto deklarácia:
16 A jelen nyilatkozat tárgya a képezt modellek tervezési jellemzői:
17 Specificaties van de modellen, waarvan deze verklaring betrekking heeft:
18 Despecificações de projeto de modelos a que se refere a esta declaração:
19 Specificitace technických údajů za modely, na které se vztahuje tato deklaráce:

15 - Najveći dopušten tlak (PS): <P> (bar)
- Najniža maksimalna dovođena temperatura (TS):
* TSmn: Minimalna temperatura na niskom pritisku: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom tlaku (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Rasvidro sredstvo: <R>
- Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
- Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
16 - Legjobb megengedhető nyomás (PS): <P> (bar)
- Legkevesebb megengedhető hőmérséklet (TS):
* TSmn: Legkevesebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon: <L> (°C)
* TSmx: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő letehető hőmérséklet: <P> (°C)
- Hűtőközeg: <R>

- A lüftungskapcsoló beállítása: <P> (bar)
- A lüftungszám és lüftungévszám: se modellens merkelplaatje
17 - Maksimálna dopuštena cislavina (PS): <P> (bar)
- Minimalna dopuštena cislavina (TS):
* TSmn: Minimalna temperatura na strome niskotlakosti: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura zasigurnosti odgovarajuća maksimalnom dopuštenom cislavini (PS): <P> (°C)
- Čvrstoća: <R>

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

CE - ZJAWA O SKŁADNOSCI
CE - VASTANUSKELARUSTUON
CE - DEKLARAZIJA O SVOJESTVITNOSTI
CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

19 (C) anksnastio pustiolo lęsynis.
20 (C) edimise lęsynile lęg.
21 (C) poyabovazhane z predchazhajuoy s tany.
22 (C) onekni isyadani devanti.

20 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
21 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
22 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, kure sule su sja deklarasija:
23 To modelit dizaina specificatsionis, kuram atlecas s deklarasija:
24 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, koreho sa lya to vshasesne:
25 Bu bilidnini ligiti odugiu modelierini Tasarn Ozellierini:

21 - Maksimāli doļaušamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā maksimālā doļaušamā temperatūra (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra na zemo spiediena: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid temperatūra, kurai atlecas s maksimumā doļaušamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Nastāvinoj vārstienis nāpave za tlak: <P> (bar)
- Vārstienis s tvaika rok vārstien: nāpave na vārstienom s tvaika rok vārstien
22 - Maksimālā atļaujamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā atļaujamā spiediena (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra uz stroms nisko spiedienam: <L> (°C)
* TSmx: Temperatūra, kas atbilst maksimumā atļaujamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Suve tuvessumber ja tolmassas: vārstienis mudi ar nēpave
* Toimssumber ja tolmassas: vārstienis mudi ar nēpave: <P> (bar)
21 - Maksimāli doļaušamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā doļaušamā spiediena (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra uz stroms nisko spiedienam: <L> (°C)
* TSmx: Temperatūra, kas atbilst maksimumā atļaujamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

CE - ZJAWA O SKŁADNOSCI
CE - VASTANUSKELARUSTUON
CE - DEKLARAZIJA O SVOJESTVITNOSTI
CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

19 (C) anksnastio pustiolo lęsynis.
20 (C) edimise lęsynile lęg.
21 (C) poyabovazhane z predchazhajuoy s tany.
22 (C) onekni isyadani devanti.

20 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
21 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
22 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, kure sule su sja deklarasija:
23 To modelit dizaina specificatsionis, kuram atlecas s deklarasija:
24 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, koreho sa lya to vshasesne:
25 Bu bilidnini ligiti odugiu modelierini Tasarn Ozellierini:

21 - Maksimāli doļaušamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā maksimālā doļaušamā temperatūra (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra na zemo spiediena: <L> (°C)
* TSmx: Saturaarid temperatūra, kurai atlecas s maksimumā doļaušamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Nastāvinoj vārstienis nāpave za tlak: <P> (bar)
- Vārstienis s tvaika rok vārstien: nāpave na vārstienom s tvaika rok vārstien
22 - Maksimālā atļaujamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā atļaujamā spiediena (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra uz stroms nisko spiedienam: <L> (°C)
* TSmx: Temperatūra, kas atbilst maksimumā atļaujamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Suve tuvessumber ja tolmassas: vārstienis mudi ar nēpave
* Toimssumber ja tolmassas: vārstienis mudi ar nēpave: <P> (bar)
21 - Maksimāli doļaušamā spiediena (PS): <P> (bar)
- Minimālā doļaušamā spiediena (TS):
* TSmn: Minimālā temperatūra uz stroms nisko spiedienam: <L> (°C)
* TSmx: Temperatūra, kas atbilst maksimumā atļaujamam spiedienam (PS): <P> (°C)
- Hladno: <R>

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

- Instalacija za sigurnosno zaštitu od pritiska: <P> (bar)
- Broj proizvodnje i godina proizvodnje: pogledajte napisnu pločicu modela
18 - Presure maxima admissible (PS): <P> (bar)
- Temperature minimum/maximum admissible (TS):
* TSmn: Temperature minima pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmx: Temperatura de saturare corespunzătoare presiunii maxime admissible (PS): <P> (°C)
- Agent frigorifer: <R>

- Regenera dispozitivului de siguranță pentru presiune: <P> (bar)
- Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați placa de identificare a modelului

CE - ATTIKTES-DEKLARACIJA
CE - ATTIKTES-DEKLARACIJA
CE - VYKLÁŠENIE ZHODY
CE - UYGUNLILIK BEYANI

22 (C) anksnastio pustiolo lęsynis.
23 (C) edimise lęsynile lęg.
24 (C) poyabovazhane z predchazhajuoy s tany.
25 (C) onekni isyadani devanti.

20 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
21 Deklaratsion ali kuluovate modelite disainisvatsifikatsionis:
22 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, kure sule su sja deklarasija:
23 To modelit dizaina specificatsionis, kuram atlecas s deklarasija:
24 Konstruktsionnspecificatsionis modelli, k

Tabla de contenidos

1	Acerca de la documentación	4
1.1	Acerca de este documento.....	4
2	Instrucciones de seguridad específicas para el instalador	5
3	Acerca de la caja	7
3.1	Unidad exterior.....	7
3.1.1	Extracción de los accesorios de la unidad exterior.....	7
4	Instalación de la unidad	7
4.1	Preparación del lugar de instalación.....	7
4.1.1	Requisitos para el lugar de instalación de la unidad exterior.....	7
4.1.2	Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos.....	8
4.2	Montaje de la unidad exterior.....	8
4.2.1	Cómo proporcionar una estructura de instalación.....	8
4.2.2	Cómo instalar la unidad exterior.....	8
4.2.3	Cómo habilitar un drenaje adecuado.....	8
5	Instalación de las tuberías	9
5.1	Preparación de las tuberías de refrigerante.....	9
5.1.1	Requisitos de las tuberías de refrigerante.....	9
5.1.2	Aislamiento de las tuberías de refrigerante.....	9
5.1.3	Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante.....	9
5.2	Cómo conectar las tuberías de refrigerante.....	9
5.2.1	Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior.....	10
5.3	Comprobación de las tuberías de refrigerante.....	10
5.3.1	Cómo comprobar si hay fugas.....	10
5.3.2	Cómo realizar un secado por vacío.....	10
6	Carga de refrigerante	11
6.1	Acerca del refrigerante.....	11
6.2	Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional.....	11
6.3	Cómo determinar la cantidad de recarga completa.....	11
6.4	Carga de refrigerante adicional.....	11
6.5	Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero.....	11
7	Instalación eléctrica	12
7.1	Especificaciones de los componentes de cableado estándar.....	12
7.2	Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior.....	12
8	Finalización de la instalación de la unidad exterior	13
8.1	Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior.....	13
9	Configuración	13
9.1	Ajuste para instalaciones.....	13
9.1.1	Para ajustar el modo instalación.....	13
10	Puesta en marcha	13
10.1	Lista de comprobación antes de la puesta en servicio.....	14
10.2	Lista de comprobación durante la puesta en marcha.....	14
10.3	Cómo realizar una prueba de funcionamiento.....	14
11	Mantenimiento y servicio técnico	14
12	Solución de problemas	14
12.1	Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior.....	14
13	Tratamiento de desechos	15
14	Datos técnicos	15
14.1	Diagrama de cableado.....	15
14.1.1	Leyenda del diagrama de cableado unificado.....	15

14.2	Diagrama de tuberías.....	16
14.2.1	Diagrama de tuberías: unidad exterior.....	16

1 Acerca de la documentación

1.1 Acerca de este documento



INFORMACIÓN

Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas.

Audiencia de destino

Instaladores autorizados



ADVERTENCIA

Asegúrese de que las operaciones de instalación, mantenimiento y reparación, además de los materiales aplicados, cumplan con las instrucciones que aparecen en Daikin y con la normativa aplicable y que solo las realice personal autorizado. En Europa y zonas donde se apliquen las normas IEC, EN/IEC 60335-2-40 es la norma aplicable.



INFORMACIÓN

Este documento solo describe las instrucciones de instalación específicas de la unidad exterior. Para instalar la unidad interior (montaje de la unidad interior, conexión de las tuberías de refrigerante a la unidad interior, conexión del cableado eléctrico a la unidad interior ...), consulte el manual de instalación de la unidad interior.

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
 - Instrucciones de seguridad que DEBE leer antes de la instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Manual de instalación de la unidad exterior:**
 - Instrucciones de instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Guía de referencia del instalador:**
 - Preparativos para la instalación, datos de referencia,...
 - Formato: Archivos digitales en <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Las revisiones más recientes de la documentación suministrada pueden estar disponibles en la página Web regional de Daikin o a través de su distribuidor.

La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son traducciones.

Datos técnicos

- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador

Observe siempre las siguientes normas e instrucciones de seguridad.

Instalación de la unidad (consulte "4 Instalación de la unidad" [7])



ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

Lugar de instalación (consulte "4.1 Preparación del lugar de instalación" [7])



PRECAUCIÓN

- Compruebe si la ubicación donde está instalada la unidad puede soportar su peso. Una instalación deficiente es peligrosa. Puede provocar vibraciones o ruidos de funcionamiento anormales.
- Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.
- NO instale la unidad de forma que esté en contacto con el techo o la pared, puesto que se pueden producir vibraciones.



ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

Instalación de las tuberías (consulte "5 Instalación de las tuberías" [9])



PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



PRECAUCIÓN

- No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra en unidades con carga de refrigerante R32 durante el envío.
- Durante la instalación del sistema de refrigerante, la unión de componentes con, al menos, uno de ellos cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos: dentro de espacios ocupados las uniones que no sean permanentes no están permitidas para el refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que conectan directamente la unidad interior a las tuberías. Las uniones de obra que conectan directamente las tuberías a las unidades interiores deben ser de tipo no permanente.



ADVERTENCIA

Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.



PRECAUCIÓN

NO abra las válvulas antes de completar el abocardado. Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

NO arranque la unidad cuando se esté vaciando.

Carga de refrigerante (consulte "6 Carga de refrigerante" [11])



ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



ADVERTENCIA

- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.



ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.

Instalación eléctrica (consulte "7 Instalación eléctrica" [12])



ADVERTENCIA

- Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un electricista autorizado y DEBEN cumplir con la normativa en vigor.
- Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes que se suministren en el lugar de instalación y el montaje eléctrico DEBEN cumplir la normativa vigente.

2 Instrucciones de seguridad específicas para el instalador



ADVERTENCIA

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o tiene una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con tuberías (especialmente del lado de alta presión) o bordes afilados.
- NO utilice cables encintados, cables conductores trenzados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.



ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.



ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Todos los componentes eléctricos (incluidos los termistores) se energizan mediante la alimentación eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.

Finalización de la instalación de la unidad interior (consulte "8 Finalización de la instalación de la unidad exterior" [p 13])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra correctamente.
- DESCONECTE la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de CONECTAR la alimentación eléctrica.

Configuración (consulte "9 Configuración" [p 13])



ADVERTENCIA

Antes de conectar o desconectar el conector, asegúrese de que el suministro eléctrico esté DESACTIVADO.

Puesta en marcha (consulte "10 Puesta en marcha" [p 13])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ ABRASAMIENTO



PRECAUCIÓN

NO realice la prueba de funcionamiento si todavía está efectuando operaciones en las unidades interiores.

Cuando realiza la prueba de funcionamiento, NO SOLAMENTE la unidad exterior funcionará, sino también la unidad interior conectada. Es peligroso trabajar en una unidad interior cuando se realiza una prueba de funcionamiento.



PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. NO quite la protección del ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.

Mantenimiento y servicio técnico (consulte "11 Mantenimiento y servicio técnico" [p 14])



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ ABRASAMIENTO



ADVERTENCIA

- Antes de realizar cualquier reparación o tarea de mantenimiento, desconecte SIEMPRE el interruptor automático del panel de alimentación eléctrica, retire los fusibles o abra los dispositivos de seguridad de la unidad.
- NO toque partes energizadas hasta transcurridos 10 minutos después de cortar el suministro eléctrico a la unidad, pues existe riesgo por alta tensión.
- Tenga presente que algunas partes de la caja de componentes eléctricos están extremadamente calientes.
- Asegúrese de NO tocar una parte conductora.
- NO lave con agua la unidad. Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Acerca del compresor



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Utilice este compresor solo en un sistema conectado a tierra.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento del compresor.
- Vuelva a acoplar la tapa de la caja de conexiones y la tapa de servicio después del mantenimiento.



PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE gafas de seguridad y guantes de protección.



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

- Utilice un cortatubos para retirar el compresor.
- NO utilice soplete de soldadura.
- Utilice solamente refrigerantes y lubricantes homologados.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ ABRASAMIENTO


NO toque el compresor con las manos desnudas.

3 Acerca de la caja

3.1 Unidad exterior

3.1.1 Extracción de los accesorios de la unidad exterior

- 1 Levante la unidad exterior.
- 2 Retire los accesorios en la parte inferior del paquete.

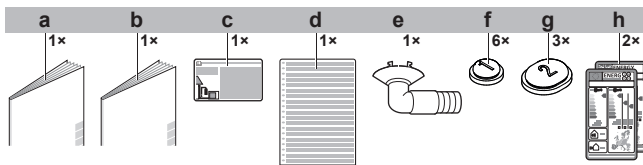

- a Precauciones generales de seguridad
- b Manual de instalación de la unidad exterior
- c Etiqueta de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- d Etiqueta multilingüe de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- e Tapón de drenaje (situado en la parte inferior del embalaje)
- f Tapa de drenaje (1)

- g Tapa de drenaje (2)
- h Etiqueta energética

4 Instalación de la unidad



ADVERTENCIA

La instalación debe correr a cargo de un instalador y los materiales y la instalación deben ajustarse a la legislación en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

4.1 Preparación del lugar de instalación




ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.

4.1.1 Requisitos para el lugar de instalación de la unidad exterior

Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio:

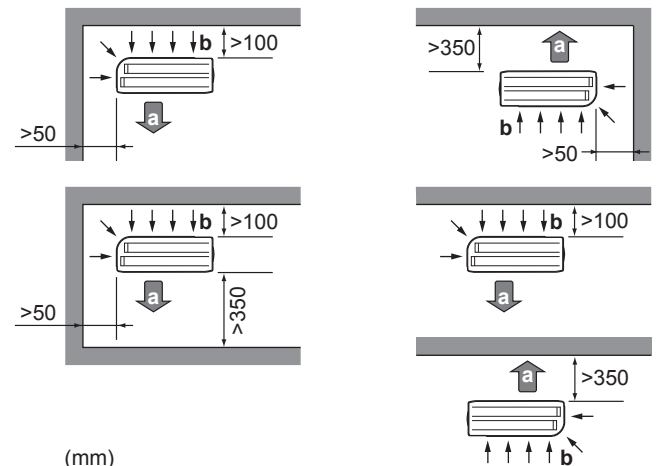

(mm)

- a Salida de aire
- b Entrada de aire



AVISO

La altura de la pared en el lado de salida de la unidad exterior DEBE ser de ≤ 1200 mm.

NO instale la unidad en zonas sensibles al ruido (p.ej. junto a un dormitorio), para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.

Nota: Si el sonido se mide en las condiciones de instalación reales, el valor medido será mayor que el nivel de presión sonora mencionado en el apartado "Espectro sonoro" del documento técnico, debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.



INFORMACIÓN

El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.


La unidad exterior está diseñada para instalarse solamente en el exterior a las temperaturas ambiente especificadas en la siguiente tabla (a no ser que se especifique lo contrario en el manual de instalación de la unidad interior conectada).

Refrigeración	Calefacción
-10~50°C BS	-20~24°C BS

4 Instalación de la unidad

4.1.2 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

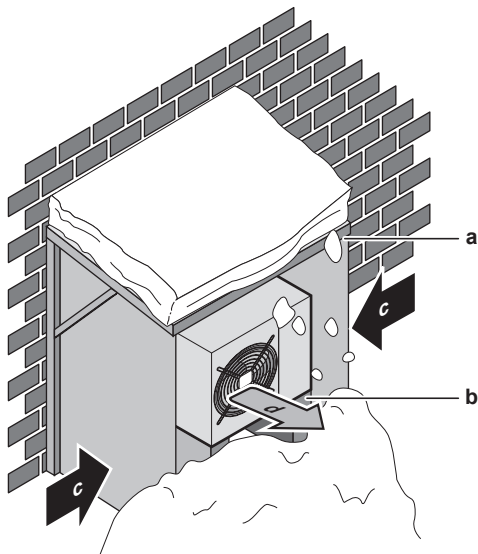

- a Cubierta para la nieve
- b Pedestal
- c Dirección de viento preponderante
- d Salida de aire

Se recomienda dejar, al menos, 150 mm de espacio libre debajo de la unidad (300 mm en zonas con fuertes nevadas). Además, asegúrese de que la unidad esté colocada, como mínimo, a 100 mm por encima del máximo nivel de nieve previsto. Si es necesario, construya un pedestal. Consulte "4.2 Montaje de la unidad exterior" [8] para obtener más detalles.



En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la posibilidad de nevadas laterales, asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.

4.2 Montaje de la unidad exterior

4.2.1 Cómo proporcionar una estructura de instalación

Utilice una goma antivibración (suministro independiente) en casos donde las vibraciones puedan transmitirse al edificio.


Prepare 4 juegos de pernos de anclaje M8 o M10, tuercas y arandelas (suministro independiente).

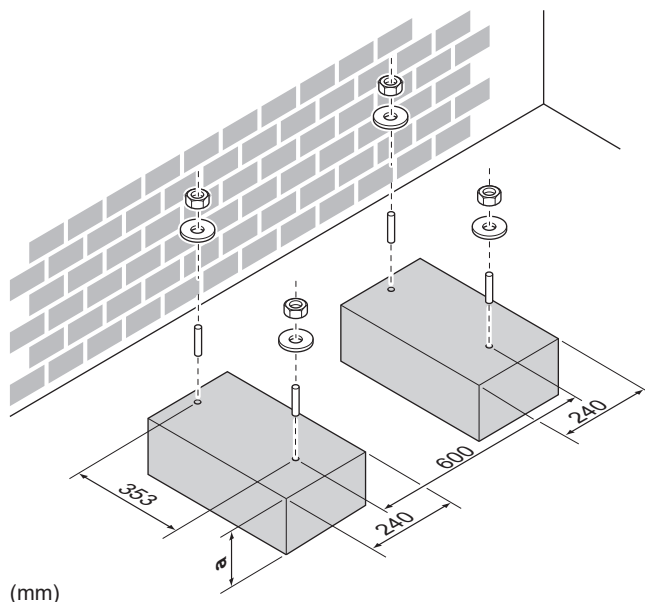

(mm)

a 100 mm por encima del nivel de nieve previsto

4.2.2 Cómo instalar la unidad exterior

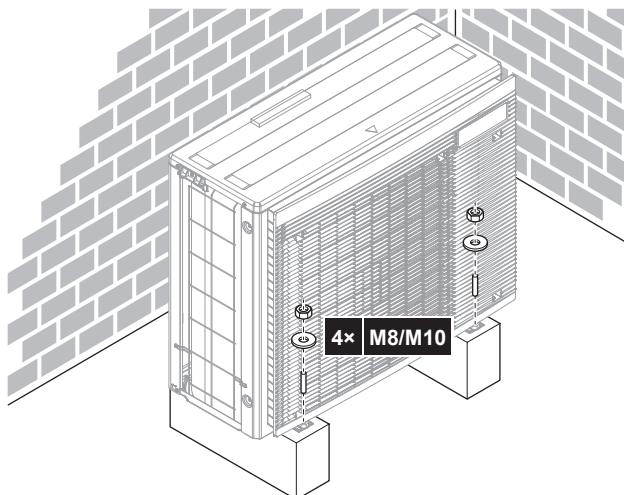

4.2.3 Cómo habilitar un drenaje adecuado



AVISO

Si la unidad se instala en un clima frío, tome las medidas necesarias para que el condensado evacuado NO PUEDA congelarse.



AVISO


Si los orificios de drenaje están tapados por una base de montaje o por la superficie del suelo, coloque soportes de ≤ 30 mm bajo los pies de la unidad exterior.



INFORMACIÓN

Para obtener información sobre las opciones disponibles, póngase en contacto con su distribuidor.

- 1 Para realizar el drenaje utilice un tapón de drenaje.
- 2 Utilice un tubo flexible de $\varnothing 16$ mm (suministro independiente).

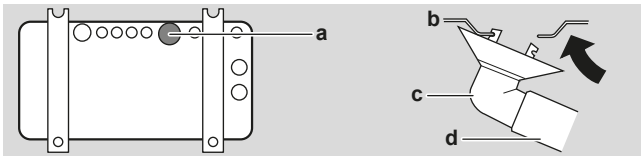

- a Conexión para drenaje
- b Estructura inferior
- c Tapón de drenaje
- d Tubo flexible (suministro independiente)


Cómo cerrar los orificios de drenaje y fijar la toma de drenaje



AVISO


En zonas frías NO utilice una toma de drenaje, manguera ni tapas (1, 2) con la unidad exterior. Tome las medidas necesarias para que el condensado evacuado NO PUEDA congelarse.

- 1 Instale las tapas de drenaje 1 y 2 (accesorio). Asegúrese de que los bordes de las tapas de drenaje cierre los orificios completamente.



- a Estructura inferior
- b Tapa de drenaje

- 2 Instale la toma de drenaje.



- a Orificio de drenaje. Instale una tapa de drenaje (2).
- b Orificio de drenaje. Instale una tapa de drenaje (1).
- c Orificio de drenaje para la toma de drenaje

5 Instalación de las tuberías

5.1 Preparación de las tuberías de refrigerante

5.1.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante



PRECAUCIÓN

Las tuberías y los empalmes de un sistema Split deben instalarse con juntas permanentes dentro de un espacio ocupado excepto las juntas que conectan directamente la tubería a las unidades interiores.



AVISO

La tubería y demás componentes bajo presión deben ser adecuados para el refrigerante. Use cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico para el refrigerante.

- Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la fabricación) deben tener unas concentraciones de ≤ 30 mg/10 m.

Diámetro de la tubería de refrigerante

Utilice los mismos diámetros de las conexiones en las unidades exteriores:

Diámetro exterior de la tubería (mm)	
Tubería de líquido	Tubería de gas
Ø6.4	Ø12.7

Material de la tubería de refrigerante

- **Material de las tuberías:** Cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico.
- **Conexiones abocardadas:** Utilice solo material recocido.
- **Grado de temple y espesor de pared de la tubería:**


Diámetro exterior (Ø)	Grado de temple	Espesor (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4 pulgadas)	Recocido (O)	$\geq 0,8$ mm	
12,7 mm (1/2 pulgadas)			

^(a) En función de la normativa en vigor y de la máxima presión de funcionamiento de la unidad (consulte "PS High" en la placa de identificación de la unidad), puede que sea necesario un mayor grosor de tubería.

5.1.2 Aislamiento de las tuberías de refrigerante

- Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
 - con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
 - con una resistencia térmica de al menos 120°C
- Grosor del aislamiento

Diámetro exterior de la tubería (Ø _p)	Diámetro interior del aislamiento (Ø _i)	Grosor del aislamiento (t)
6,4 mm (1/4 pulgadas)	8~10 mm	≥ 10 mm
12,7 mm (1/2 pulgadas)	14~16 mm	≥ 13 mm



Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie de aislamiento.

5.1.3 Diferencia de altura y longitud de la tubería de refrigerante

¿Qué?	Distancia
Longitud máxima permitida de la tubería	30 m
Longitud mínima permitida de la tubería	3 m
Diferencia de altura máxima permitida	20 m

5.2 Cómo conectar las tuberías de refrigerante



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ABRASAMIENTO

5 Instalación de las tuberías



PRECAUCIÓN

- No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra en unidades con carga de refrigerante R32 durante el envío.
- Durante la instalación del sistema de refrigerante, la unión de componentes con, al menos, uno de ellos cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos: dentro de espacios ocupados las uniones que no sean permanentes no están permitidas para el refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que conectan directamente la unidad interior a las tuberías. Las uniones de obra que conectan directamente las tuberías a las unidades interiores deben ser de tipo no permanente.

5.2.1 Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior

- **Longitud de la tubería.** Mantenga la tubería de obra lo más corta posible.
- **Protección de la tubería.** Proteja la tubería de obra frente a daños físicos.



ADVERTENCIA


Conecte la tubería de refrigerante firmemente antes de poner en marcha el compresor. Si la tubería de refrigerante NO está conectada y la válvula de cierre está abierta, el aire se aspirará cuando el compresor entre en funcionamiento. Esto provocará una presión anómala en el ciclo de refrigeración, lo que podría provocar, a su vez, daños materiales e incluso lesiones personales.



AVISO

- Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad.
- Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante SOLO en la superficie interior de la parte abocardada. Utilice aceite de refrigeración para el R32 (FW68DA).
- NO reutilice las juntas.

- 1 Conecte la conexión de refrigerante líquido desde la unidad interior a la válvula de cierre de líquido de la unidad exterior.



- a Válvula de cierre de líquido
- b Válvula de cierre de gas
- c Conexión de servicio

- 2 Conecte la conexión de refrigerante gaseoso desde la unidad interior a la válvula de cierre de gas de la unidad exterior.



AVISO

Se recomienda que la tubería de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un conducto o enrollarla con cinta aislante.

5.3 Comprobación de las tuberías de refrigerante

5.3.1 Cómo comprobar si hay fugas



AVISO

NO supere la presión de trabajo máxima de la unidad (véase "PS High" en la placa de especificaciones de la unidad).



AVISO

SIEMPRE utilice una solución capaz de formar burbujas recomendada obtenida de su mayorista.

NUNCA utilice agua jabonosa:

- el agua jabonosa puede provocar el agrietamiento de componentes, como tuercas abocardadas o tapones de válvulas de cierre.
- El agua jabonosa puede contener sal, que absorbe la humedad y puede congelarse cuando la tubería se enfría.
- El agua jabonosa contiene amoníaco, que puede provocar la corrosión de las tuercas abocardadas (entre la tuerca abocardada de latón y el abocardado de cobre).

- 1 Cargue el sistema con nitrógeno hasta una presión de manómetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una presurización a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequeñas fugas.
- 2 Compruebe si hay fugas aplicando una solución capaz de formar burbujas a todas las conexiones.
- 3 Descargue todo el nitrógeno.

5.3.2 Cómo realizar un secado por vacío



PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN

NO arranque la unidad cuando se esté vaciando.

- 1 Haga vacío en el sistema hasta que la presión del colector indique $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 2 Déjelo así durante 4 o 5 minutos y compruebe la presión:

Si la presión...	Entonces...
No cambia	No hay humedad en el sistema. Este procedimiento ha terminado.
Aumenta	Hay humedad en el sistema. Vaya al siguiente paso.

- 3 Haga vacío en el sistema durante al menos 2 horas hasta una presión del colector de $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 4 Después de DESACTIVAR la bomba, compruebe la presión durante al menos 1 hora.
- 5 Si NO se alcanza el vacío pretendido o NO se PUEDE mantener el vacío durante 1 hora, realice lo siguiente:
 - Compruebe de nuevo si se producen fugas.
 - Vuelva a realizar el secado de vacío.



AVISO

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después de instalar la tubería de refrigerante y realizar el secado de vacío. Si pone el sistema en funcionamiento con las válvulas de cierre cerradas, el compresor podría averiarse.

6 Carga de refrigerante

6.1 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

Potencial de calentamiento global (GWP): 675



ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.



ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.



ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante. Podría sufrir heridas serias por congelamiento de los tejidos.

6.2 Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional

Si la longitud total de la tubería de líquido es...	Entonces...
≤10 m	NO añada refrigerante adicional.
>10 m	$R = (\text{longitud total (m) de tubería para líquido} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{carga adicional (kg)} (\text{redondeada en unidades de } 0,01 \text{ kg})$



INFORMACIÓN

Se considera que la longitud de la tubería es la longitud de la tubería de líquido medida en un sentido.

6.3 Cómo determinar la cantidad de recarga completa



INFORMACIÓN

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de refrigerante es: la carga de refrigerante de fábrica (véase la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional determinada.

6.4 Carga de refrigerante adicional



ADVERTENCIA


- Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes protectores y gafas de seguridad.

Prerequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegúrese de haber conectado y comprobado la tubería de refrigerante (prueba de fugas y secado de vacío).

- 1 Conecte el cilindro de refrigerante a la conexión de servicio.
- 2 Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
- 3 Abra la válvula de cierre de gas.

6.5 Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero

- 1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

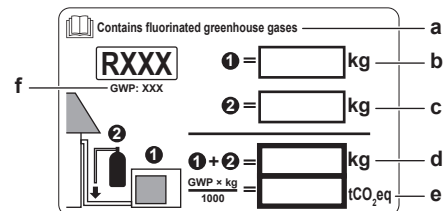

- a Si se suministra una etiqueta multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero (consulte accesorios), despegue el idioma que corresponda y péguela encima de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica, consulte la placa de identificación de la unidad
- c Cantidad de refrigerante adicional cargada
- d Carga total de refrigerante
- e **Cantidad de gases fluorados de efecto invernadero** de la carga de refrigerante total expresada en toneladas de CO₂ equivalentes.
- f GWP = Global warming potential (Potencial de calentamiento global)



AVISO

La normativa aplicable sobre **gases fluorados de efecto invernadero** requiere que la carga de la unidad se indique en peso y en toneladas de CO₂ equivalentes.

Fórmula para calcular la cantidad en toneladas de CO₂ equivalentes: valor GWP del refrigerante × carga de refrigerante total [en kg] / 1000

Utilice el valor GWP que se menciona en la etiqueta de carga de refrigerante adicional.

7 Instalación eléctrica

- 2 Peque la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de las válvulas de cierre de gas y líquido.

7 Instalación eléctrica



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



ADVERTENCIA

- Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un electricista autorizado y DEBEN cumplir con la normativa en vigor.
- Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes que se suministren en el lugar de instalación y el montaje eléctrico DEBEN cumplir la normativa vigente.



ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.



ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexión omnipolar con una separación de contacto de al menos 3 mm que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dañado, DEBERÁ ser sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado similar para evitar peligros.



ADVERTENCIA

NO conecte la alimentación eléctrica a la unidad interior. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

- NO utilice componentes eléctricos adquiridos localmente dentro del producto.
- NO realice ninguna derivación de suministro eléctrico para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de terminales. Esto podría producir descargas eléctricas o incendios.



ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexión lejos de los tubos de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos estarán muy calientes.




PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Todos los componentes eléctricos (incluidos los termistores) se energizan mediante la alimentación eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Desconecte el suministro eléctrico durante más de 10 minutos y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.

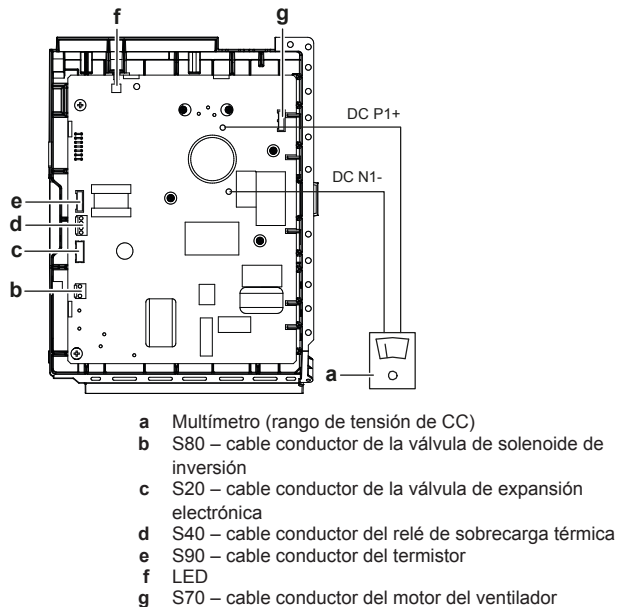


7.1 Especificaciones de los componentes de cableado estándar


Componente		
Cable de suministro eléctrico	Tensión	220~240 V
	Fase	1~
	Frecuencia	50 Hz
	Tamaños de los cables	Cable de 3 núcleos 2,5 mm ^{2(a)(b)} / 4,0 mm ^{2(b)} (^a)H05RN-F (60245 IEC 57) (^b)H07RN-F (60245 IEC 66)
Cable de interconexión (interior↔exterior)	Cable de 4 núcleos 1,5 mm ² ~2,5 mm ² y aplicable para 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57)	
Fusible de campo recomendado	13 A	
Disyuntor de fugas a tierra	DEBEN cumplir con la normativa vigente	

7.2 Cómo conectar el cableado eléctrico a la unidad exterior

- Retire la tapa de servicio.
- Retire la cubierta de la caja de conexiones.
- Abra la abrazadera de cable.
- Conecte el cable de interconexión y el suministro eléctrico de la siguiente manera:

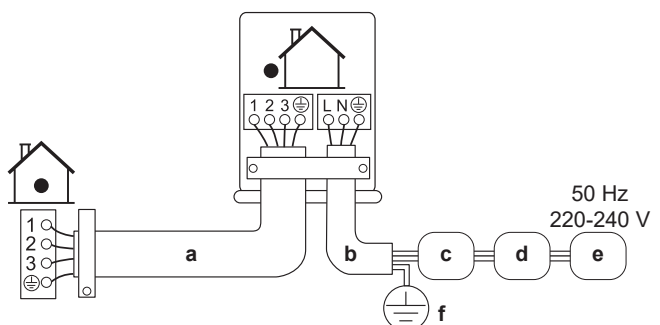

- a Cable de interconexión
- b Cable de suministro eléctrico
- c Disyuntor de circuito
- d Dispositivo de corriente residual
- e Alimentación eléctrica
- f Tierra

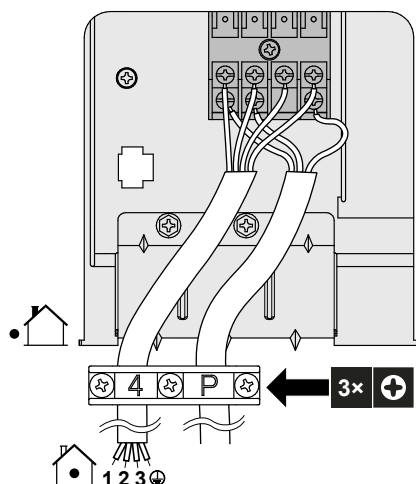

- 5 Apriete los tornillos de los terminales con firmeza. Se recomienda utilizar un destornillador de estrella.
- 6 Instale la cubierta de la caja de conexiones.

8 Finalización de la instalación de la unidad exterior


8.1 Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra correctamente.
- **DESCONECTE** la alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento.
- Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de **CONECTAR** la alimentación eléctrica.

- 1 Aísle y fije la tubería de refrigerante y los cables de la siguiente manera:



- a Tubería de gas
- b Aislamiento del tubería de gas
- c Cable de interconexión
- d Cableado en la obra (si procede)
- e Tubería de líquido
- f Aislamiento de la tubería de líquido
- g Cinta aislante

- 2 Instale la tapa de servicio.

9 Configuración

9.1 Ajuste para instalaciones


Utilice esta función para refrigeración con temperatura exterior baja. Esta función está diseñada para instalaciones como equipos informáticos en salas de ordenadores. **NUNCA** utilice esta función en una casa u oficina donde haya personas.

9.1.1 Para ajustar el modo instalación

Cuando corte el jumper J6 en la PCB, los límites de funcionamiento se ampliarán a -15°C . El modo para instalaciones se detendrá si la temperatura exterior disminuye por debajo de -20°C y se reanudará cuando la temperatura vuelva a subir.

Para cortar e jumper J6

- 1 Retire la placa superior de la unidad exterior.
- 2 Retire la placa frontal.
- 3 Retire la cubierta a prueba de goteo.
- 4 Corte el jumper J6 en la PCB de la unidad exterior.

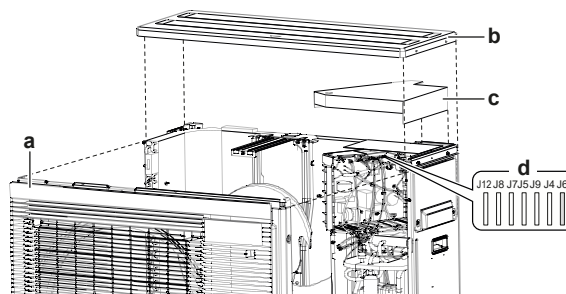

- a Placa delantera
- b Placa superior
- c Cubierta a prueba de goteo
- d Jumpers



INFORMACIÓN

- La unidad interior puede producir un ruido intermitente debido a la **ACTIVACIÓN** y/o **DESACTIVACIÓN** del ventilador de la unidad exterior.
- **NO** coloque humidificadores ni otros elementos que puedan hacer que aumente la humedad en las salas cuando utilice el modo para instalaciones.
- Cortar el jumper J6 hace que el ventilador de la unidad interior se establezca en la velocidad más alta.
- **NO** utilice este ajuste en residencias u oficinas donde haya personas.

10 Puesta en marcha



AVISO

Lista de control general para la puesta en marcha. Junto a las instrucciones de puesta en marcha de este capítulo, también hay disponible una lista de control general para la puesta en marcha en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

La lista de control general para la puesta en marcha complementa las instrucciones de este capítulo y puede usarse como referencia y como modelo para anotar información durante la puesta en marcha y la entrega al usuario.

11 Mantenimiento y servicio técnico



AVISO

Maneje SIEMPRE la unidad con los termistores y/o sensores/interruptores de presión. Si NO lo hace, el compresor podría quemarse.

10.1 Lista de comprobación antes de la puesta en servicio

- 1 Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos que se enumeran a continuación.
- 2 Cierre a unidad.
- 3 Encienda la unidad.

<input type="checkbox"/>	La unidad interior está correctamente montada.
<input type="checkbox"/>	La unidad exterior está correctamente montada.
<input type="checkbox"/>	El sistema está correctamente conectado a tierra y los terminales de conexión a tierra están bien apretados.
<input type="checkbox"/>	El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de la etiqueta de identificación de la unidad.
<input type="checkbox"/>	NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.
<input type="checkbox"/>	NO existen componentes dañados ni tubos aplastados dentro de la unidad interior o exterior.
<input type="checkbox"/>	NO hay fugas de refrigerante .
<input type="checkbox"/>	Los tubos de refrigerante (gas y líquido) están aislados térmicamente.
<input type="checkbox"/>	Se ha instalado el tamaño de tubo correcto y los tubos están correctamente aislados.
<input type="checkbox"/>	Las válvulas de cierre (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.
<input type="checkbox"/>	El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de acuerdo con este documento y la normativa en vigor entre las unidades interior y exterior.
<input type="checkbox"/>	Drenaje Asegúrese de que el drenaje fluya sin problemas. Posible consecuencia: El agua de condensación puede gotear.
<input type="checkbox"/>	La unidad interior recibe una señal desde la interfaz de usuario .
<input type="checkbox"/>	Los cables especificados se utilizan para el cable de interconexión .
<input type="checkbox"/>	Los fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección instalados localmente están instalados de acuerdo con este documento y NO deben derivarse.

10.2 Lista de comprobación durante la puesta en marcha

<input type="checkbox"/>	Cómo realizar una purga de aire .
<input type="checkbox"/>	Cómo realizar una prueba de funcionamiento .

10.3 Cómo realizar una prueba de funcionamiento

Prerequisito: El suministro eléctrico debe estar comprendido dentro del rango especificado.

Prerequisito: La prueba de funcionamiento se puede llevar a cabo en modo de refrigeración o de calefacción.

Prerequisito: La prueba de funcionamiento debe realizarse de acuerdo con el manual de funcionamiento de la unidad interior para garantizar el correcto funcionamiento de todas las funciones y componentes.

- 1 En el modo de refrigeración, seleccione la temperatura programable más baja. En el modo de calefacción, seleccione la temperatura programable más alta. La prueba de funcionamiento se puede desactivar si es necesario.
- 2 Una vez concluida la prueba de funcionamiento, ajuste la temperatura en un nivel normal. En modo de refrigeración: 26~28°C, en modo de calefacción: 20~24°C.
- 3 Si el sistema deja de funcionar después de 3 minutos de haber APAGADO la unidad.



INFORMACIÓN

- Incluso si se APAGA la unidad, esta consume electricidad.
- Cuando se reanuda la alimentación eléctrica después de un fallo de alimentación, el modo seleccionado anteriormente se reanudará.

11 Mantenimiento y servicio técnico



AVISO

Lista de comprobación general de mantenimiento/inspección. Además de las instrucciones de mantenimiento que aparecen en este capítulo, también hay disponible una lista de comprobación general de mantenimiento/inspección en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

La lista de comprobación general para mantenimiento/inspección es complementaria a las instrucciones que aparecen en este capítulo y se puede utilizar como referencia y plantilla para informes durante el mantenimiento.



AVISO

El mantenimiento DEBE llevarlo a cabo un instalador autorizado o un agente de servicios.

Recomendamos realizar el mantenimiento, al menos, una vez al año. No obstante, la ley puede exigir intervalos de mantenimiento más cortos.



AVISO



La normativa aplicable sobre **gases fluorados de efecto invernadero** requiere que la carga de la unidad se indique en peso y en toneladas de CO₂ equivalentes.

Fórmula para calcular la cantidad de toneladas de CO₂ equivalentes: Valor GWP del refrigerante × carga de refrigerante total [en kg] / 1000

12 Solución de problemas

12.1 Diagnóstico de averías mediante el LED en la PCB de la unidad exterior

El LED está...	Diagnóstico
parpadea do	Normal. ▪ Compruebe la unidad interior.

El LED está...	Diagnóstico
	ACTIVADA <ul style="list-style-type: none"> DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe en LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. Si el LED vuelve a estar ENCENDIDO, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.
	DESACTIVADO <ol style="list-style-type: none"> Tensión de alimentación eléctrica (para ahorro de energía). Fallo de alimentación eléctrica. DESCONECTE la alimentación y vuelva a CONECTARLA y compruebe el LED en un plazo de aproximadamente 3 minutos. Si el LED vuelve a APAGARSE, la PCB de la unidad exterior está defectuosa.

⚠ PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Cuando la unidad NO está funcionando, los LED en la PCB se APAGAN para ahorrar energía.
- Incluso cuando los LED están APAGADOS, el bloque de terminales y la PCB reciben energía.

13 Tratamiento de desechos

⚠ AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

i INFORMACIÓN

Para proteger el medio ambiente, asegúrese de realizar la operación de vaciado cuando cambie de lugar de instalación la unidad o la desmantele. Para conocer el procedimiento de vaciado, consulte el manual de servicio o la guía de referencia del instalador.

14 Datos técnicos


















- Hay disponible un **subconjunto** de los datos técnicos más recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al público).
- Hay disponible un **conjunto completo** de los datos técnicos más recientes en el Daikin Business Portal (autenticación necesaria).

14.1 Diagrama de cableado

El diagrama del cableado se suministra con la unidad y está ubicado dentro de la unidad exterior (lado inferior de la placa superior).

14.1.1 Leyenda del diagrama de cableado unificado

Para los componentes y numeración correspondientes, consulte el diagrama de cableado de la unidad. La numeración de componentes en números arábigos es en orden ascendente para cada componentes y se representa en la descripción debajo de "" en el código de componente.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Disyuntor de circuito		Protector de tierra
	Conexión		Conexión de tierra (tornillo)
	Conector		Rectificador
	Tierra		Conector del relé
	Cableado de obra		Conector de cortocircuito
	Fusible		Terminal
	Unidad interior		Regleta de terminales
	Unidad exterior		Abrazadera para cables
	Dispositivo de corriente residual		

Símbolo	Color	Símbolo	Color
BLK	Negro	ORG	Naranja
BLU	Azul	PNK	Rosa
BRN	Marrón	PRP, PPL	Morado
GRN	Verde	RED	Rojo
GRY	Gris	WHT	Blanco
SKY BLU	Azul celeste	YLW	Amarillo

Símbolo	Significado
A*P	Placa de circuito impreso
BS*	Botón pulsador de encendido/apagado, interruptor de funcionamiento
BZ, H*O	Zumbador
C*	Condensador
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Conexión, conector
D*, V*D	Diodo
DB*	Puente de diodos
DS*	Interruptor DIP
E*H	Calefactor
FU*, F*U, (para conocer las características, consulte la PCB dentro de la unidad)	Fusible
FG*	Conector (tierra de bastidor)
H*	Arnés de cables
H*P, LED*, V*L	Luz piloto, diodo emisor de luz
HAP	Diodo luminiscente (monitor de servicio verde)
HIGH VOLTAGE	Alta tensión
IES	Sensor Intelligent Eye
IPM*	Módulo de alimentación inteligente
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Relé magnético
L	Energizado
L*	Bobina
L*R	Reactor
M*	Motor paso a paso
M*C	Motor del compresor
M*F	Motor del ventilador

14 Datos técnicos

Símbolo	Significado
M*P	Motor de la bomba de drenaje
M*S	Motor swing
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Relé magnético
N	Neutro
n=*, N=*	Número de pasos a través del núcleo de ferrita
PAM	Modulación de amplitud de impulsos
PCB*	Placa de circuito impreso
PM*	Módulo de alimentación
PS	Suministro eléctrico de conmutación
PTC*	Termistor PTC
Q*	Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT)
Q*C	Disyuntor de circuito
Q*DI, KLM	Disyuntor de fugas a tierra
Q*L	Protector de sobrecarga
Q*M	Interruptor térmico
Q*R	Dispositivo de corriente residual
R*	Resistencia
R*T	Termistor
RC	Receptor
S*C	Interruptor de límite
S*L	Interruptor de flotador
S*NG	Detección de fugas de refrigerante
S*NPH	Sensor de presión (alta)
S*NPL	Sensor de presión (baja)
S*PH, HPS*	Presostato (alta)
S*PL	Presostato (baja)


Símbolo	Significado
S*T	Termostato
S*RH	Sensor de humedad
S*W, SW*	Interruptor de funcionamiento
SA*, F1S	Disipador de sobrevoltajes
SR*, WLU	Receptor de señal
SS*	Interruptor de selección
SHEET METAL	Chapa fijada a una regleta de terminales
T*R	Transformador
TC, TRC	Transmisor
V*, R*V	Varistor
V*R	Puente de diodos, transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) módulo de alimentación
WRC	Controlador remoto inalámbrico
X*	Terminal
X*M	Regleta de terminales (bloque)
Y*E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y*R, Y*S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
Z*C	Núcleo de ferrita
ZF, Z*F	Filtro de ruido

14.2 Diagrama de tuberías

14.2.1 Diagrama de tuberías: unidad exterior

Categorías PED del equipo:



- Presostato de alta: categoría IV,
- Compresor: categoría II;
- Otros equipos: art. 4§3.

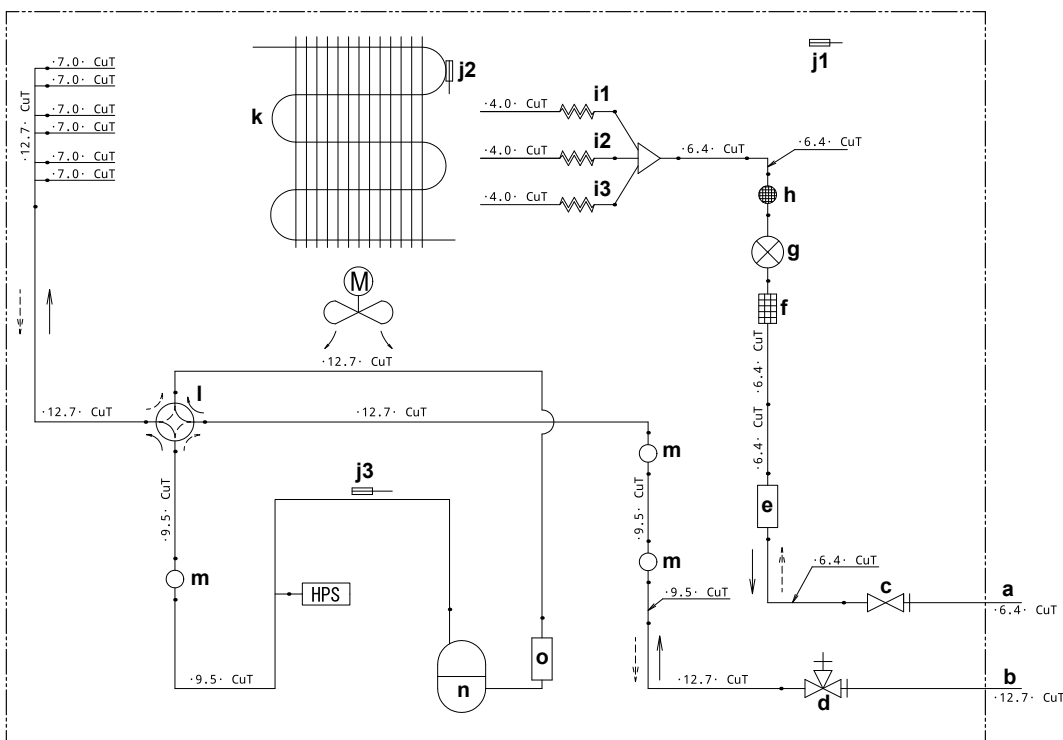


a Tubería de obra de líquido
b Tubería de obra de gas
c Válvula de cierre de líquido

j3 Termistor de la tubería de descarga
k Intercambiador de calor
i Válvula de 4 vías (ACTIVADA: calefacción)

d	Válvula de cierre de gas	m	Silenciador
e	Receptor de líquido	n	Compresor
f	Filtro	o	Acumulador
g	Válvula de expansión electrónica	HPS	Presostato de alta (reinicio automático)
h	Silenciador con filtro	M	Ventilador helicoidal
i	Tubo capilar 1~3	—>	Flujo de refrigerante: refrigeración
j1	Termistor de temperatura exterior	--->	Flujo de refrigerante: calefacción
j2	Termistor del intercambiador de calor		

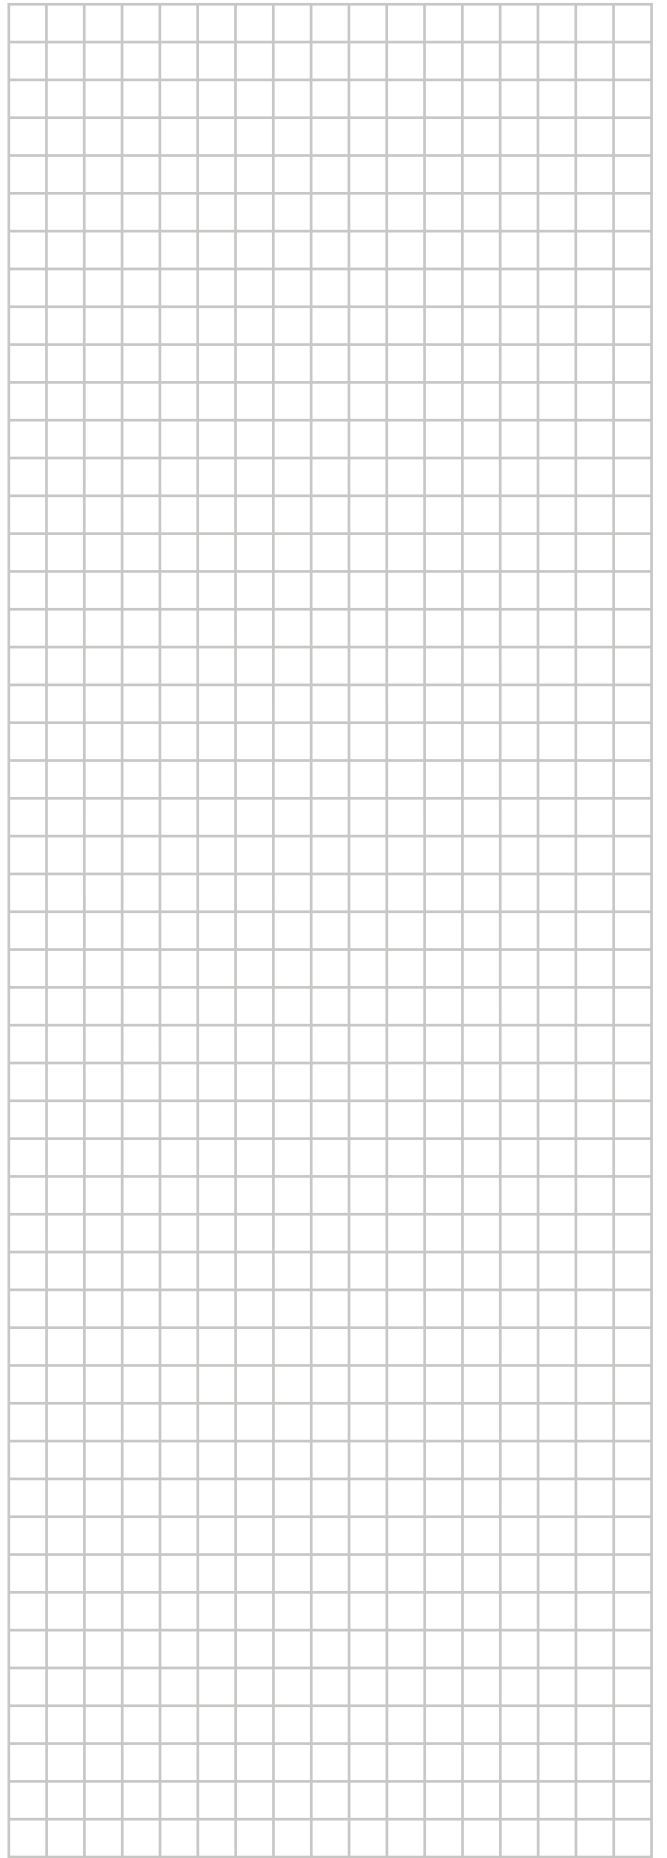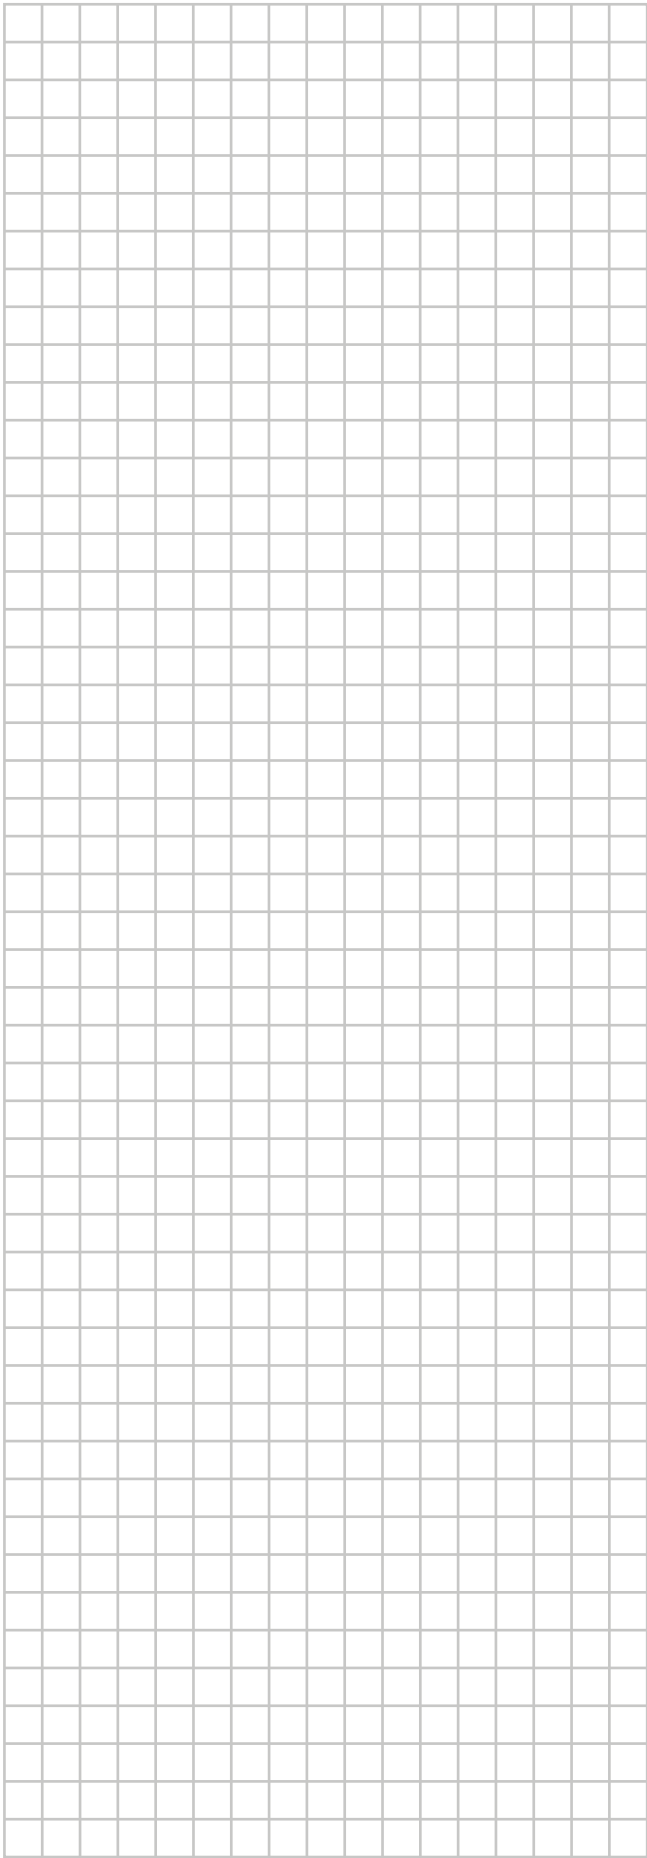

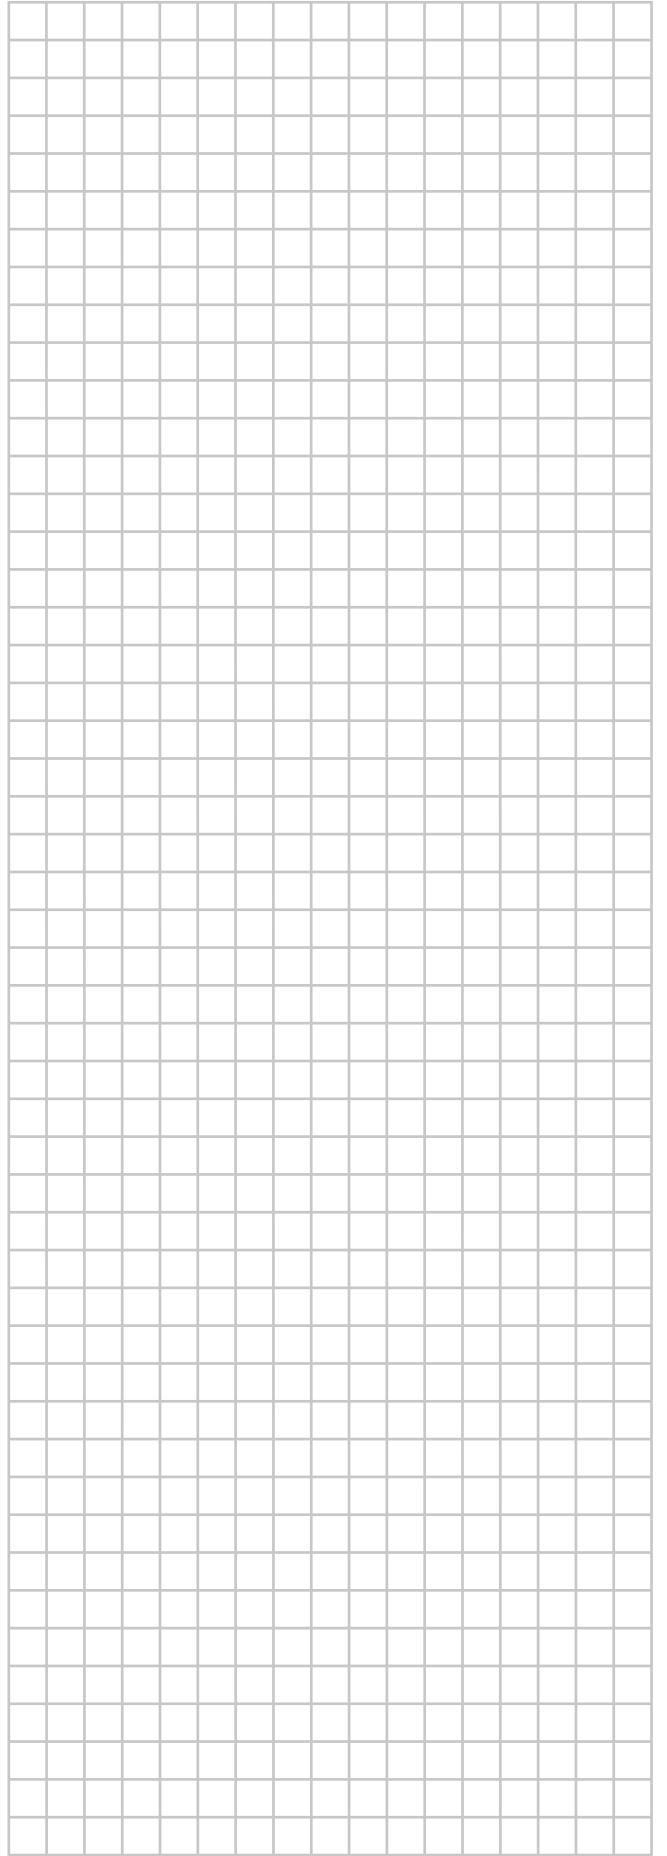

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin

3P512025-12X 2021.12